

КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2026




PODOLSKKABEL.RU

Производим кабельно- проводниковую продукцию с 1941 г.

АО «НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ» является одним из ведущих предприятий кабельной отрасли.

С 1941 года завод производит кабели и провода высокого качества и занимает одну из лидирующих позиций в своем сегменте. Современный подход к работе и использование передовых технологий в производстве позволяют предприятию шагать в ногу со временем и максимально удовлетворять потребность рынка в кабельно-проводниковой продукции.

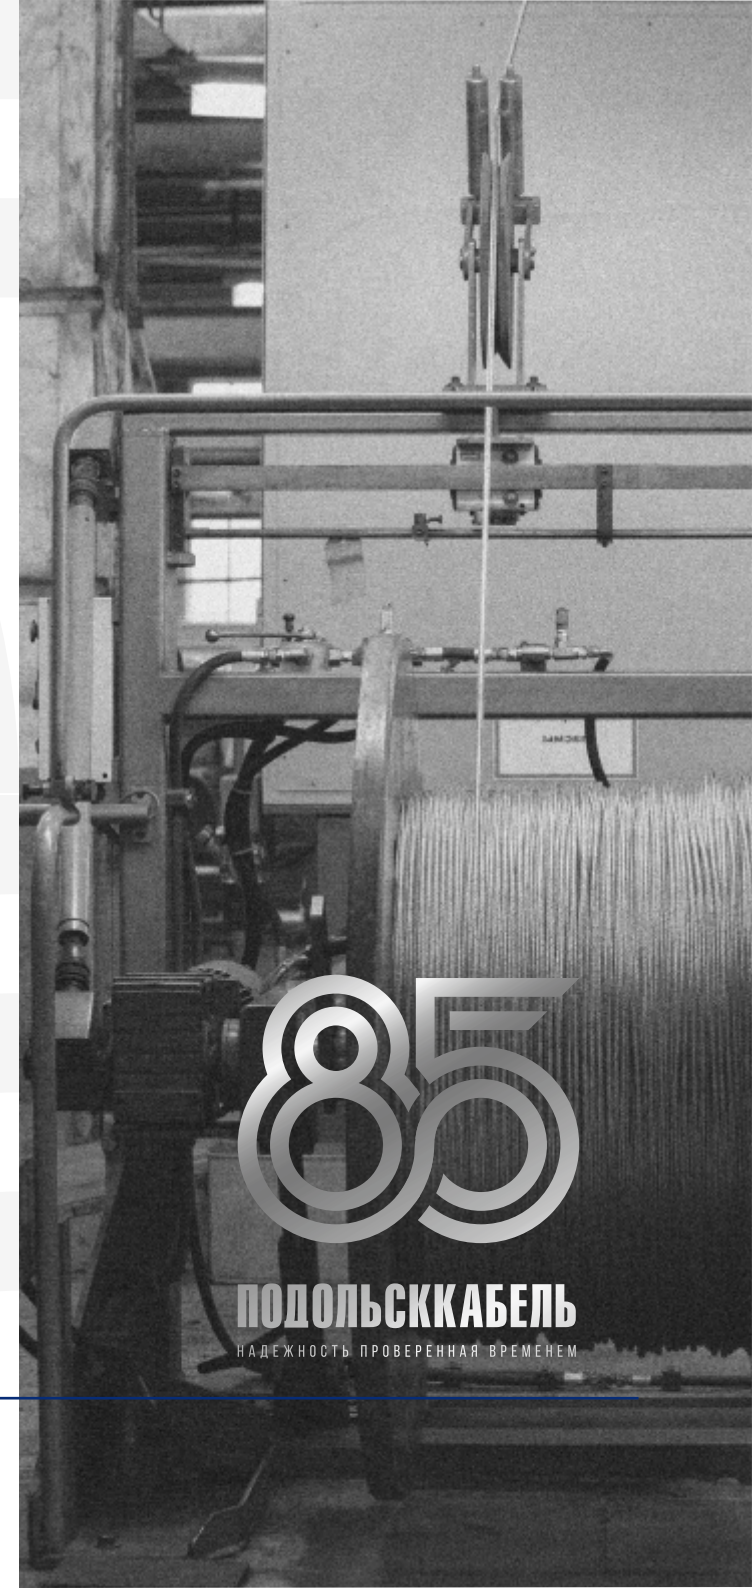

85

ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ
НАДЕЖНОСТЬ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ специализируется на изготовлении кабелей и проводов с медной токопроводящей жилой в пластмассовой изоляции и оболочке на рабочее напряжение до 1000 В включительно, сечением от 0,12 мм² до 800 мм² различных исполнений и назначения.



КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

1

Продукция предприятия соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, что подтверждено протоколами испытаний и соответствующими сертификатами.

2

Являясь предприятием полного цикла, мы обеспечиваем полный контроль на всех стадиях производства и гарантируем качество выпускаемых изделий.

3

АО "НП "ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ" входит в состав Ассоциации «Электрокабель» и является активным участником проекта «Кабель без опасности».



**Кабель
без опасности**
СОВМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

>3 000 км

ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИМ ЕЖЕМЕСЯЧНО
ДЛЯ СОТЕН ЗАКАЗЧИКОВ

**РЕГИОН ПОСТАВОК - ВСЯ РОССИЯ
И БОЛЕЕ 20 СТРАН МИРА**



**АВИАЦИОННАЯ
И КОСМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**



**НЕФТЕГАЗОВЫЙ
КОМПЛЕКС**



**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРИБОРО-
И СТАНКОСТРОЕНИЕ**



**СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ**




**СУДО-
И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ**



**АТОМНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

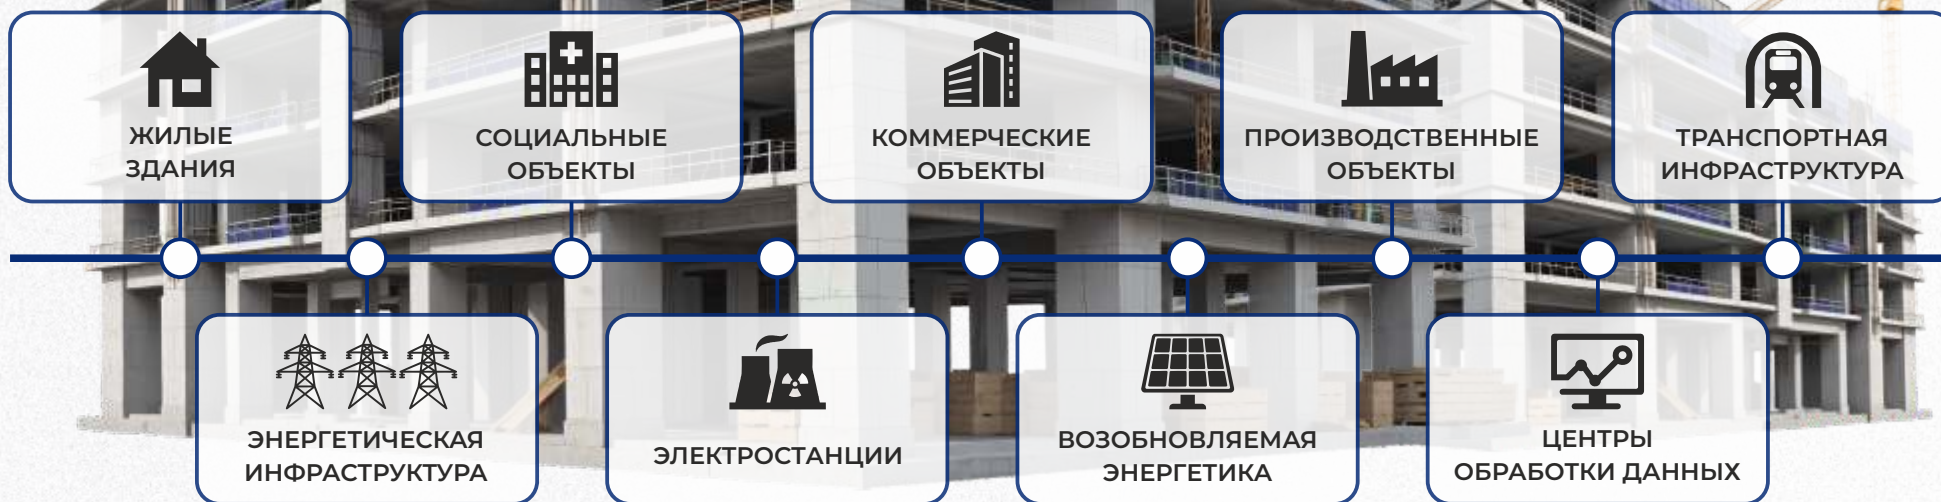

СЕТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к КТП

(для отходящих линий низкого напряжения) для распределения энергии от КТП до распределительных щитов и конечных потребителей

Кабели силовые бронированные для стационарной прокладки в земле (в траншеях). Применяется для подключения комплектных трансформаторных подстанций, вводно-распределительных устройств (ВРУ) зданий и промышленных объектов.



ВБШв



ВБШвнг(А)



ВБШвнг(А)-LS

Кабели силовые для стационарной прокладки. Применяются для открытой проводки, эстакад, лотков и внутри помещений КТП



ВВГ




ВВГнг(А)



ВВГнг(А)-LS

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

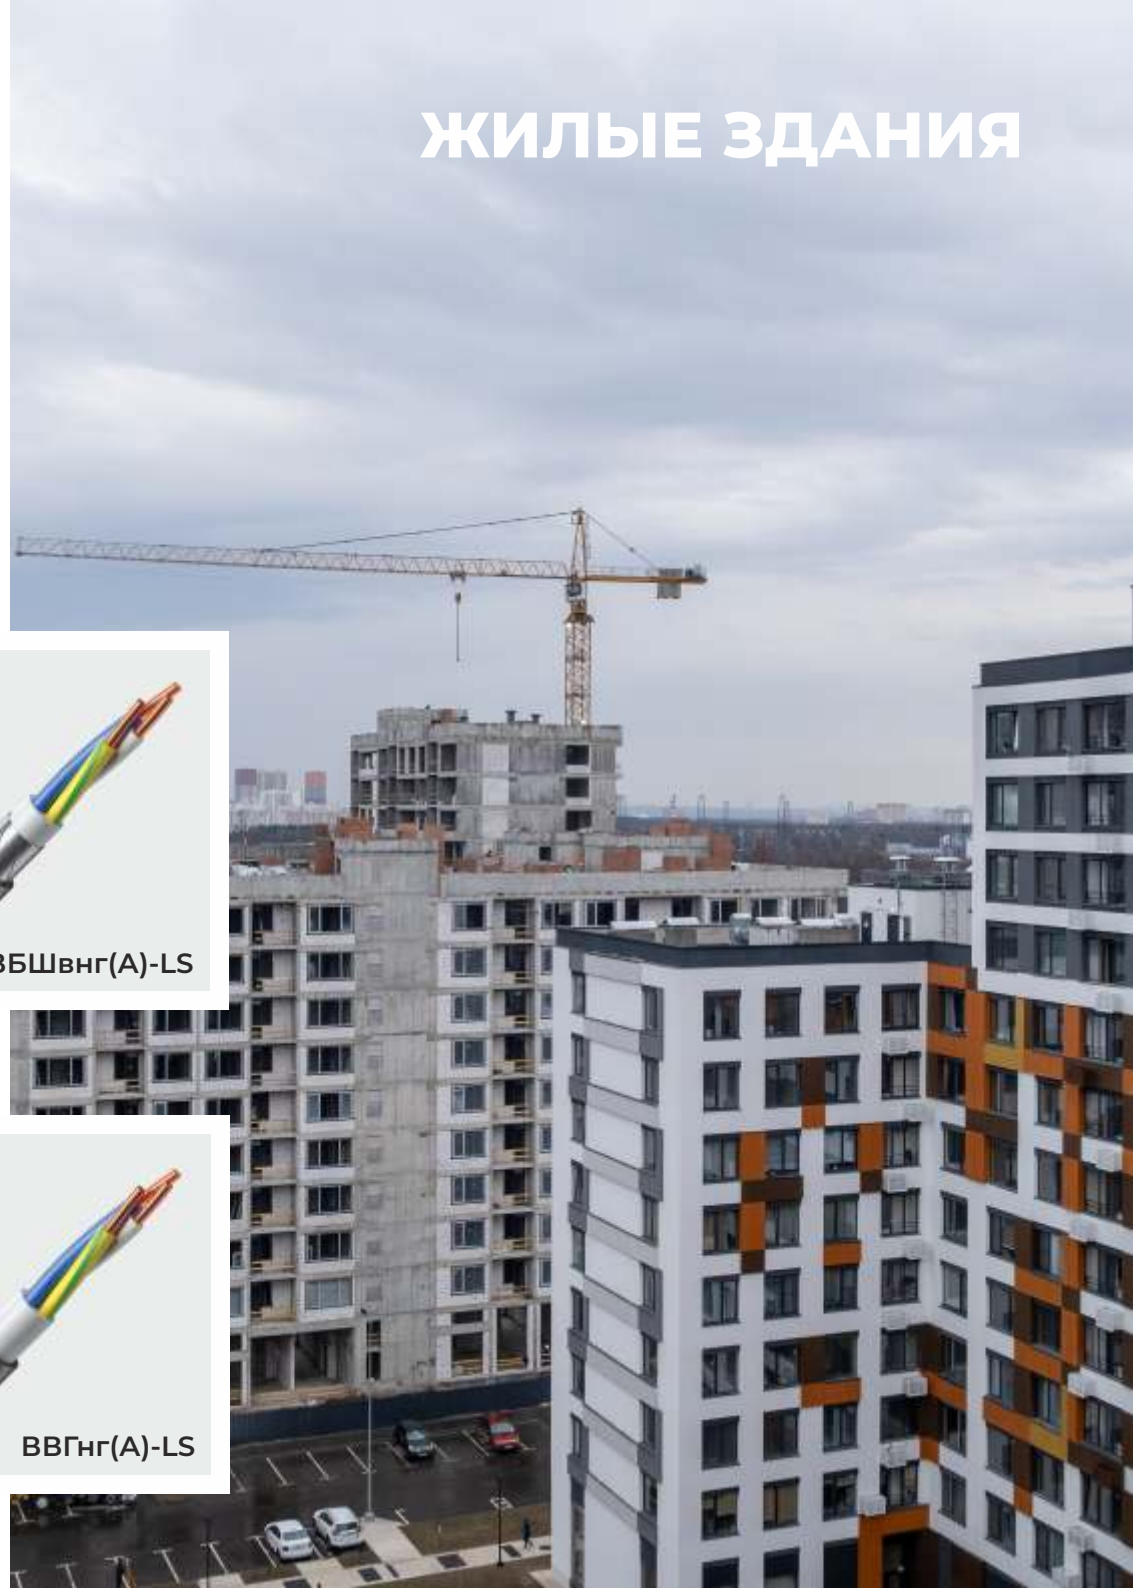

СЕТИ ПИТАНИЯ ЛИФТОВ И НАСОСОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Кабели силовые для питания лифтов, систем дымоудаления, насосов пожаротушения, пожарной сигнализации и систем эвакуации (СОУЭ)



МЕЖЭТАЖНЫЕ СЕТИ

Кабели силовые для питания квартир и общедомового освещения: магистральные стояки питания квартир (распределительные сети); межэтажные линии освещения (коридоры, лестничные марши), для аварийного (эвакуационного) освещения лестниц



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ



ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ СЕТИ

Силовые медные кабели для внутренней групповой и розеточной разводки по квартирам, этажным щитам и стоякам



Гибкие провода для временного питания строительного оборудования, подключения бытовых приборов или временного освещения на площадке.



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ



СЛАБОТОЧНЫЕ КАБЕЛИ

для передачи информационных сигналов, команд управления и организации связи в сетях с низким напряжением и малыми токами

Телевидение (коаксиальный кабель): передача высокочастотного телесигнала, подключение спутниковых, кабельных и аналоговых антенн, систем видеонаблюдения.



Телефонный провод: организация проводной телефонной связи и абонентских линий. ШТЛ предназначен для подключения телефонных аппаратов, факсов и модемов внутри помещений



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ



СЕТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к КТП

(для отходящих линий низкого напряжения) для распределения энергии от КТП до распределительных щитов и конечных потребителей

Кабели силовые для стационарной прокладки для открытой проводки, эстакад, лотков и внутри помещений КТП
Кабели силовые бронированные для стационарной прокладки в земле (в траншеях)



СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ и ПИТАНИЯ

Общие силовые линии
Питание розеточных групп
Освещение и бытовые нагрузки



КОММЕРЧЕСКИЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЕЛИ, ОФИСЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ,
ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, ТЦ,
СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

системы диспетчеризации
системы автоматизации
управление вентиляцией и
лифтами

Кабели контрольные огнестойкие и с низким выделением
коррозионно-активных газов



СЕТИ ПИТАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ



системы пожарной сигнализации
эвакуационное освещение
системы оповещения

КОММЕРЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЕЛИ, ОФИСЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ,
ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, ТЦ,
СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



СЕТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к КТП

(для отходящих линий низкого напряжения) для распределения энергии от КТП до распределительных щитов и конечных потребителей

Кабели силовые для стационарной прокладки для открытой проводки, эстакад, лотков и внутри помещений КТП
Кабели силовые бронированные для стационарной прокладки в земле (в траншеях)



ВВГнг(А)



ВВГнг(А)-LS



ВБШвнг(А)



ВБШвнг(А)-LS

СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ

Общие силовые линии
Питание розеточных групп
Освещение и бытовые нагрузки



ППГнг(А)-HF



ПвПГнг(А)-HF



ППГнг(А)-FRHF



ППГ-Пнг(А)-FRHF

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВОКЗАЛЫ, МЕТРОПОЛИТЕН, АЭРОПОРТЫ



СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

системы диспетчеризации
системы автоматизации
управление вентиляцией и
лифтами

Кабели контрольные и управления, специальные безгалогенные и огнестойкие кабели, не выделяющие опасного дыма при пожаре, т.ч. сохраняющих функционирование при пожаре



KBBGng(A)-FRLS



KPPGng(A)-HF



KUGBBng(A)-LS



KUGBBng(A)-FRLS

СЕТИ ПИТАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ



BBGng(A)-FRLS

системы пожарной сигнализации
эвакуационное освещение
системы оповещения

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВОКЗАЛЫ, МЕТРОПОЛИТЕН, АЭРОПОРТЫ



Кабели для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 380, 500, 660, 1000 В (в зависимости от марки) для общепромышленного применения и атомных станций вне гермозоны

ВВГнг(А)-LS
ВВГЭнг(А)-LS
ВБШвнг(А)-LS

ВВГнг(А)-FRLS
ВВГЭнг(А)-FRLS
ВБШвнг(А)-FRLS

КВВГнг(А)-LS
КВВГЭнг(А)-LS

КВВГнг(А)-FRLS
КВВГЭнг(А)-FRLS

КУГВВнг(А)-LS
КУГВВЭнг(А)-LS
КУГВЭВнг(А)-LS

КУГВВнг(А)-FRLS
КУГВЭВнг(А)-FRLS
КУГВВЭнг(А)-FRLS

КМПВнг(А)-LS
КМПВЭнг(А)-LS
КМПВЭВнг(А)-LS

КМПвВнг(А)-FRLS
КМПвВЭнг(А)-FRLS
КМПвВЭВнг(А)-FRLS

КМПЭВнг(А)-LS
КМПЭВЭнг(А)-LS
КМПЭВЭВнг(А)-LS

КМПвЭВнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭнг(А)-FRLS
КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS

Для передачи и распределения электроэнергии в сетях на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, применяемые при стационарной прокладке внутри и вне гермозоны АС.

ПвПГнг(А)-FRHF-LOCA
ПвПГЭнг(А)-FRHF-LOCA
ПвВГнг(А)-FRLS

ПвПГнг(А)-HF- LOCA
ПвПГЭнг(А)-HF LOCA

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АЭС



Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации на атомных станциях вне гермозоны

ППГнг(А)-HF
ППГЭнг(А)-HF
ПБПнг(А)-HF
ПвППнг(А)-HF

ППГнг(А)-FRHF
ППГЭнг(А)-FRHF

ПвППнг(А)-FRHF
ПвППЭнг(А)-FRHF

КППГнг(А)-HF
КППГЭнг(А)-HF
КПБПнг(А)-HF

КППГнг(А)-FRHF
КППГЭнг(А)-FRHF

Для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, сигнализации, связи, межприборных соединений при номинальном напряжении 250, 380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 кГц для общепромышленного применения и атомных станций при эксплуатации вне гермозоны АС.

КПЭПнг(А)-FRHF
КГПЭПнг(А)-FRHF
КУГППнг(А)-FRHF

КУГЭППЭнг(А)-FRHF
КУГЭППЭПнг(А)-FRHF
КУГЭПнг(А)-FRHF

КУГППЭнг(А)-HF
КУГППЭПнг(А)-HF
КУГЭППнг(А)-HF

КУГППЭнг(А)-FRHF
КУГППЭПнг(А)-FRHF
КУГЭППнг(А)-FRHF

КПЭПнг(А)-HF
КГПЭПнг(А)-HF
КУГППнг(А)-HF

КУГЭППЭнг(А)-HF
КУГЭППЭПнг(А)-HF
КУГЭПнг(А)-HF

Для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 660 В частотой до 100 Гц при эксплуатации внутри гермозоны АС.


КПоПЭнг(А)-HF- LOCA
КПоЭПЭнг(А)-HF- LOCA
КПоПЭнг(А)-FRHF- LOCA
КПоЭПЭнг(А)-FRHF- LOCA

Для передачи сигналов низкого уровня, в том числе в системах сбора информации и линий связи сборов внутриреакторных детекторов (СВРД) и термоконтроля, включая гермозону АС.

КПЭТИнг(В)-FRHF-LOCA, в т.ч. (ХА); (ХК)
КПЭТИнг(В)-HF- LOCA, в т.ч. (ХА); (ХК)

Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при номинальном напряжении до 250 В включительно переменного тока частотой до 1000 Гц и применения вне гермозоны атомных станций.

КУПсЭВнг(А)-LS

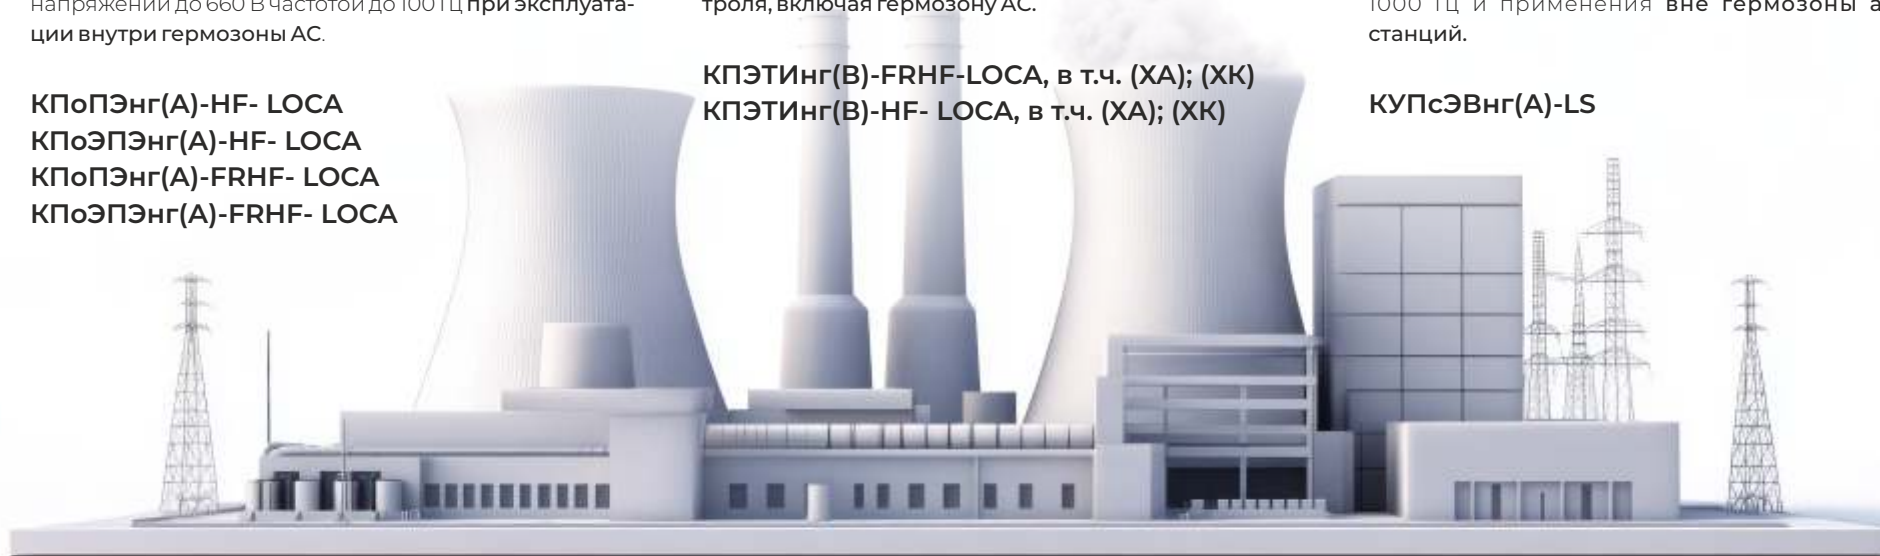

Сети питания оборудования

Кабели силовые

Кабели силовые пожаробезопасные



Сети управления и контроля

Кабели контрольные пожаробезопасные

Кабели управления пожаробезопасные

Кабели монтажные



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС



СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (0,4 кВ)

Предназначены для систем собственных нужд подстанции (питание приводов выключателей, разъединителей, систем обогрева, вентиляции, освещения, зарядных устройств аккумуляторных батарей).



КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ (РЗА, ТЕЛЕМЕХАНИКА, СВЯЗЬ)

Используются для передачи сигналов управления, измерения, защиты и автоматики (релейная защита и автоматика — РЗА). На подстанциях критически важна защита от электромагнитных помех, создаваемых токами высокого напряжения.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ПОДСТАНЦИИ



**ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ
КАБЕЛЕЙ ОТ
СТАНДАРТНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ТРАДИЦИОННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ**

повышенная стойкость к
циклическим нагрузкам,
экстремальным погодным
условиям, ультрафиолету и
химической коррозии

Передача энергии: кабели силовые

Кабели для прокладки в грунте (между ВЭУ и подстанцией): кабели контрольные



Управление, сигнализация, цепи питания: кабели управления
Интерфейсные / Передача данных: кабели монтажные



ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

СЭС, ВЭУ, ГЭС



СЕТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к КТП

(для отходящих линий низкого напряжения) для распределения энергии от КТП до распределительных щитов и конечных потребителей

Кабели силовые для стационарной прокладки для открытой проводки, эстакад, лотков и внутри помещений КТП

Кабели силовые бронированные для прокладки в земле (в траншеях)



VVGng(A)



VVGng(A)-LS



VBShVng(A)



VBShVng(A)-LS

Сети питания оборудования

Кабели силовые пожаробезопасные
Провода установочные

Сети управления и контроля

Кабели контрольные пожаробезопасные
Кабели управления пожаробезопасные
Кабели монтажные



PPng(A)-FRHF



PyVBng(A)-LS



KBVGng(A)-FRLS



KGBVng(A)-LS



MKShVng(A)-FRLS

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



СЕТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к КТП

(для отходящих линий низкого напряжения) для распределения энергии от КТП до распределительных щитов и конечных потребителей

Кабели силовые для стационарной прокладки для открытой проводки, эстакад, лотков и внутри помещений КТП

Кабели силовые бронированные для прокладки в земле (в траншеях)



BBGng(A)



BBGng(A)-LS



BBSvng(A)



BBSvng(A)-LS

СЕТИ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

силовые кабели для прокладки в кабельных эстакадах, траншеях или по стенам зданий (в защитных трубах или гофре, стойкой к УФ).
бронированные кабели для скрытой прокладки в землю (траншеи) на промышленных площадках без дополнительных труб.



BBGng(A)-LS



BBGng(A)-FRLS



BBSvng(A)-LS

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



СЕТИ ПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ВВГнг(A)-LS: универсальный медный кабель, не распространяет горение, с низким дымовыделением. Применяется для стационарного подключения в цехах и кабельных лотках.

ВБШвнг(A)-LS: медный бронированный кабель (с металлическими лентами под оболочкой). Применяется для прокладки в земле, сырых помещениях и местах с риском механических повреждений.

ВВГнг(A)-FRLS: огнестойкий кабель. Используется для питания систем безопасности, пожаротушения, вентиляции и оборудования, которое должно работать во время пожара.

ПвВГнг(A)-FRLS / ПвБПнг(A)-FRHF: кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Выдерживают более высокую температуру нагрева жил, что позволяет передавать большую мощность при том же сечении.



СЕТИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Кабели контрольные пожаробезопасные для неподвижного подключения электроприборов и сборки щитов автоматики

Кабели управления пожаробезопасные для систем, где возможны легкие смещения или вибрации.

Кабели монтажные, в т.ч. пожаробезопасные, для межблочных соединений и внутриприборного монтажа, в т.ч. **экранированные кабели** для защиты слабых сигналов от электромагнитных помех и **бронированные** марки кабеля для защиты от механических повреждений грызунами и техникой.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

АО «НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ»

142103, МО, г.Подольск,
ул. Бронницкая, д. 11
podolskkabel.ru
8 (800) 302-78-83
8 (495) 502-78-83
office@podolskkabel.ru

